


Proj. złącze kablowo-pomiarowe typu ZK1+1P
zlokalizowane w ul. Gontowej
(wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.)


Zabezpieczenie przedlicznikowe
o wartości 10A
(możliwa konieczność wymiany wkładek)



Proj. YAKXS 4x35mm² wg. odrębnego opracowania


Kier. słup linii napowietrznej nn w ul. Centralnej
przy dz. nr 419/6

Proj. szafa oświetlenia ulicznego SOU
zlokalizowana obok złącza
kablowo-pomiarowego ZK1+1P
Szafy nie wyposażać
w układ pomiarowy



Proj. YAKY 4x25mm² L=5m
Kier. SOU obok złącza

FeZn 30x4
Ruz<=10Ω

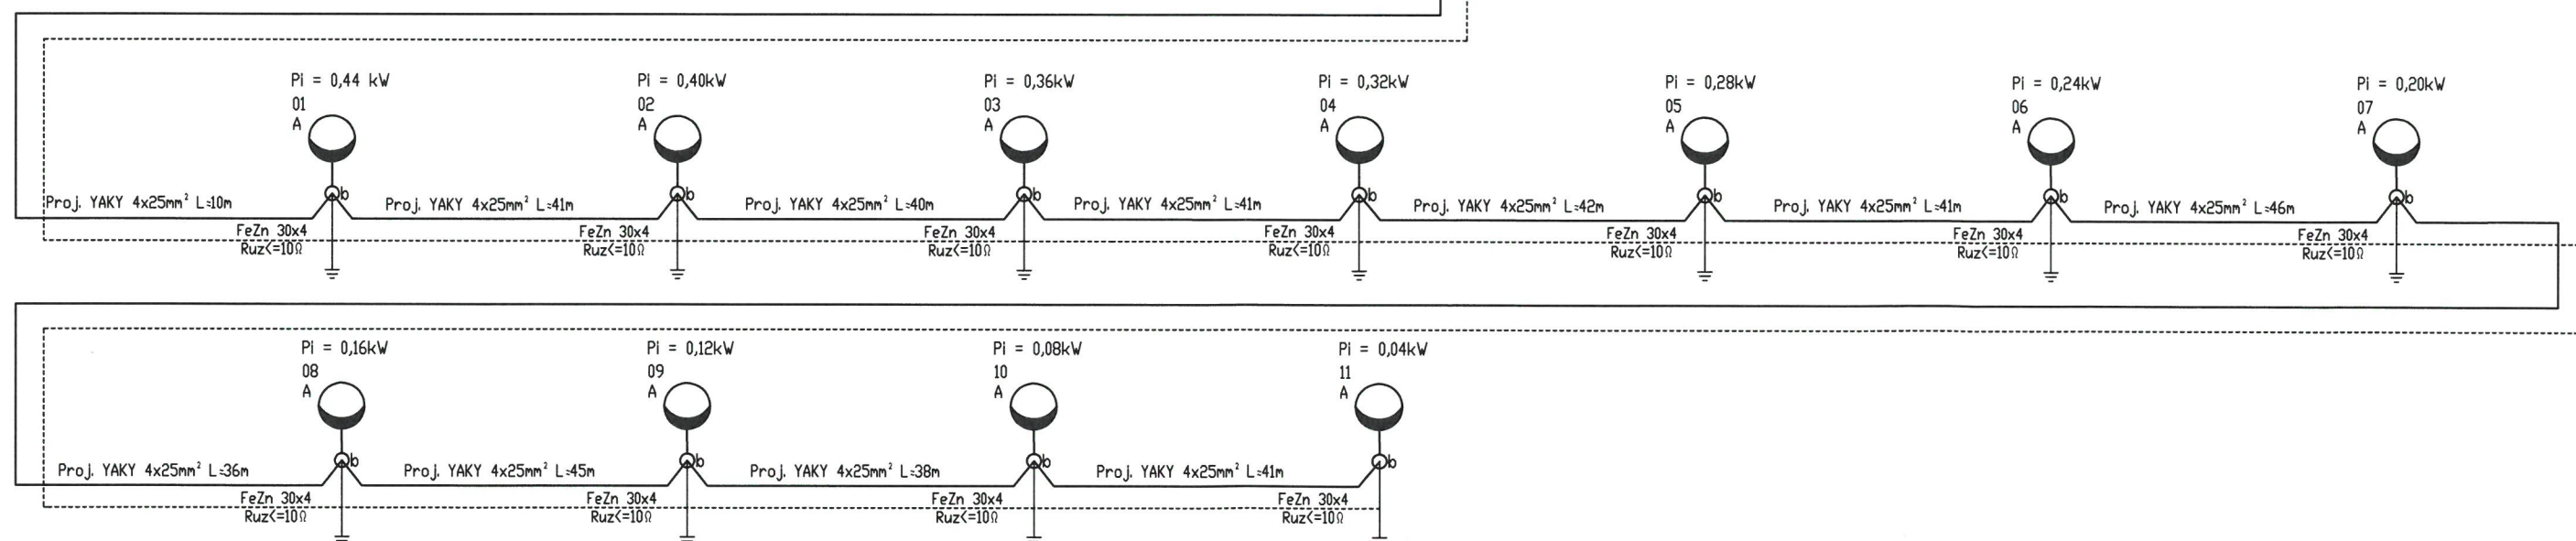

Uwagi:

* - Wartość zabezpieczenia wg. PGE Dystrybucja S.A.

01 - Numer kolejnego słupa

A - Projektowana oprawa oświetlenia drogowego LED o mocy 40W montowana na słupie

b - projektowany słup oświetleniowy stalowy o wysokości h=7m

Słupy wyposażone w złącza fazowe IZK-2-02a, złącza zerowe IZK-4-03

oraz złącza bezpiecznikowe IZK-2-01a z wkładkami 2A

W rowach kablowych wraz z kablem układać bednarkę FeZn 30x4mm

PRO INVEST				
Michał Plotka	95-100 Zgierz	ul. Republikańska 6	NIP 731-189-91-18	REG. 364020450
TEMAT: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Starowa Góra, ul. Gontowa				
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY				PODPISY
PROJEKTANCI:	inż. Edward Pałka	upr. bud.	291/89/WŁ	
	mgr inż. Michał Plotka			
	inż. Wojciech Krysiak			
TYTUŁ RYS: SCHEMAT IDEOWY				NR RYS: E-2
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Listopad 2017	SKALA: -		