
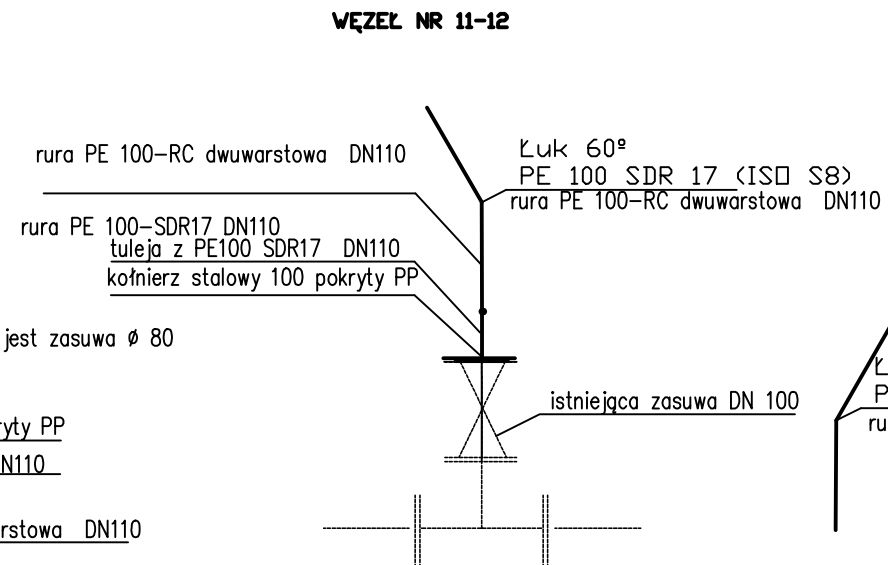
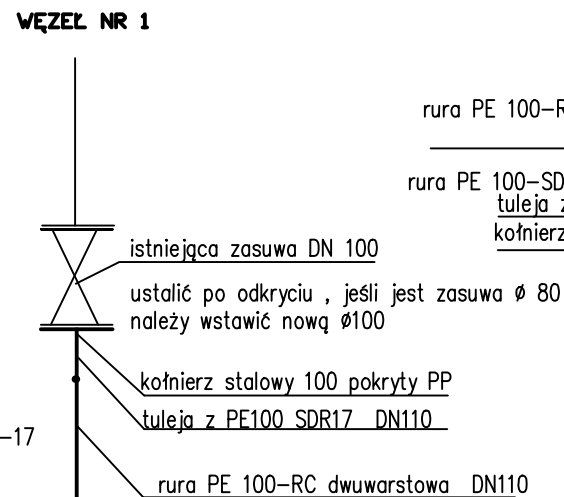
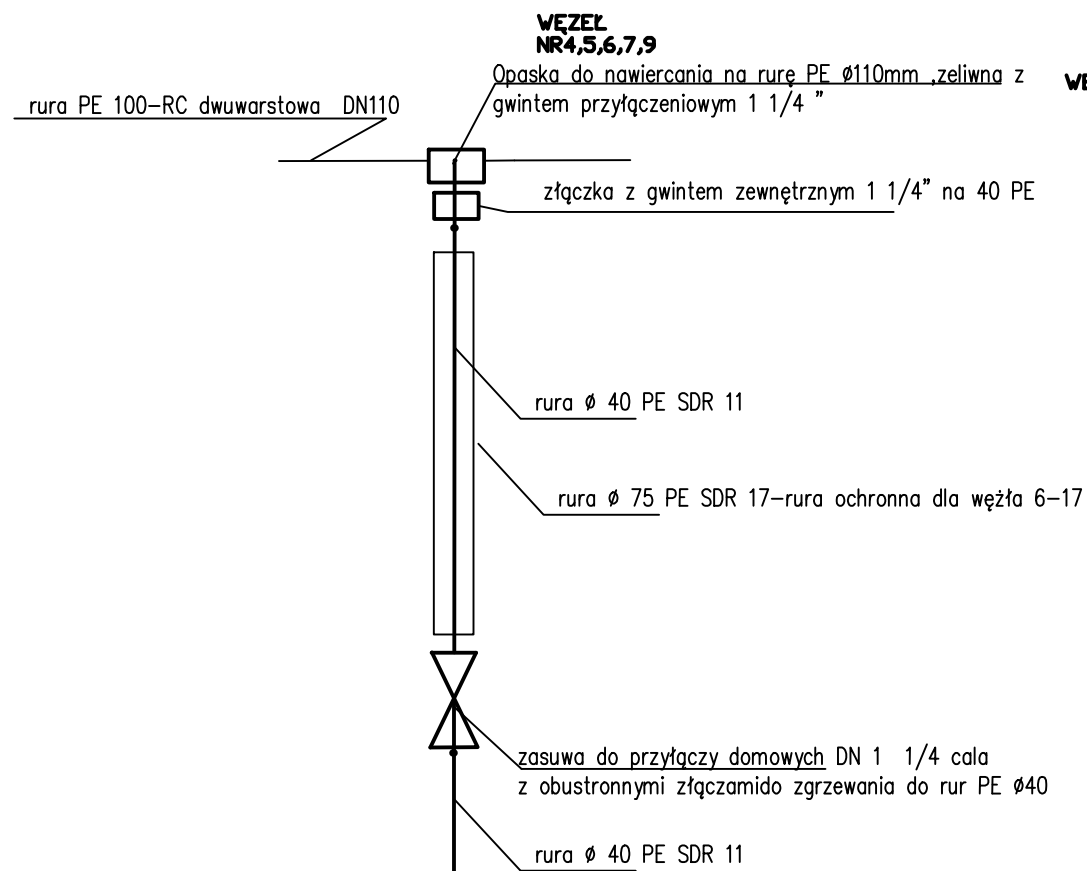


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	OZNACZENIE	ILOŚĆ	materiały z odzysku
1	Rura PE 100-RC dwuwarstwowa DN110	259mb	
2	Rura PE 100 Ø40 SDR 11	18mb	
3	Hydrant nadziemny Dn 80	2 szt	
4	Zasuwa kołnierkowa epoksydowana kołnier, z miękkim klinem z obudowq i skrzynką ulicznq Dn80	2 szt	
5	Kolano kołnierzowe ze stopkq DN 80	1 szt	1 szt
6	Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN 80, L=500mm	2 szt	
7	Trójknik kołnierzowy żeliwny 100/80	2 szt	
8	Tuleja z PE100 SDR17 DN110	6 szt	
9	Kołnier stalowy DN 100 pokryty PP	6 szt	
10	Łuk 60° PE 100 SDR 17 (ISO S8)	2 szt	
11	Zasuwa do przyłtczy domowych DN 1 1/4 cala z obu stronnym złtaczem ISO Ø40	5 szt.	
12	złtaczka z gwintem zewnttrznym 1 1/4" na 40 PE	5 szt.	
13	Opaska do nawiercania na rurę PE Ø110mm ,zeliwna z gwintem przyłtzeniowym 1 1/4 "	5 szt.	
14	Blok podporowy pod zasuwq	2 szt	
15	Blok oporowy przy trójkniku	2 szt	
16	Blok podporowy pod hydranem	2 szt.	
17	Łuk 60°PE 100 SDR 17 (ISO S8)	2 szt.	

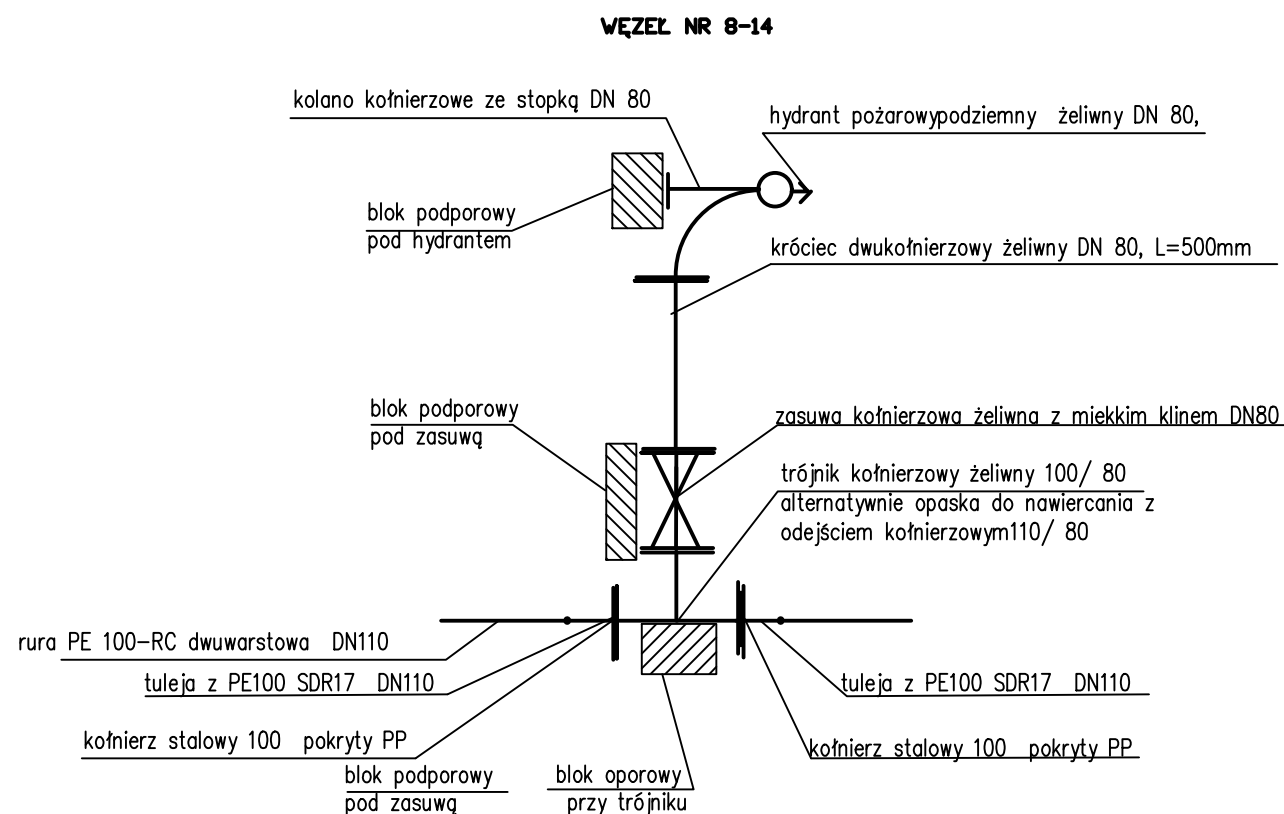

Inwestor	Gmina Rzgów Plac 500-lecia 22 95-030 Rzgów	
Projektant	mgr inż. Maria Hetman-Nagańska upr. proj. 241/94/WŁ	06/18r
Temat:	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Piecowej w Starowej Górze	Skala: schemat
Nazwa Rysunku	Schemat węzłów	Rys nr 3