



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Miasto
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58
Centrum Zgłoszeniowe (+48 42) 675 10 00
fax (+48 42) 675 10 60
kontakt@lodz.pgedystrybucja.pl

WP-1

Łódź, 22-08-2013 r.

Załącznik nr 1 do Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA RZGÓW
PLAC 500-LECIA 22
95-030 RZGÓW

**Warunki przyłączenia nr 5211311355 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: OŚWIETLENIE ULICY.

Lokalizacja: STAROWA GÓRA, ul. POŁUDNIOWA; dz. Nr 179/6, 179/25, 179/27.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 24-07-2013, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: istniejący słup linii napowietrznej nN ul. Centralna/Południowa, obwód ze stacji transformatorowej nr 22041.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu rozdzielczym na słupie linii nN ul. Centralna/Południowa, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 2,00 kW – zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przyłącza: NAPOWIETRZNE.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
Budowa przyłącza napowietrzego, przewodem AsXS_n 4x35 mm², z istniejącej linii napowietrznej nN ul. Centralna/Południowa do złącza rozdzielczego na ww. słupie linii nN.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: ze złącza rozdzielczego na słupie linii nN ul. Centralna/Południowa, wyprowadzić wlv kablowy YAKY 2x35 mm² do złącza pomiarowego przy ww. słupie linii nN, ze złącza pomiarowego wyprowadzić wlv YKY 3x6 mm² do wnioskowanego obiektu.

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
dn. 16.08.13
Kazimierz Kuroński

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: w złączu pomiarowym przy słupie linii nN ul. Centralna/Południowa.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: pomiar bezpośredni energii czynnej, przy napięciu pracy 230 V.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości prądu znamionowego 10A, zlokalizowane w przedziale pomiarowym. Zaleca się stosować samoczynne wyłączniki nadmiarowo-prądowe selektywne.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: *TN-C*.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\text{tg } \varphi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Mariusz Stańczyk tel.: 42 675 17 18.
15. Uwagi dodatkowe:

.....

9

Nr kontrahenta 0000111257

UMOWA Nr 53M310381
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

OŚWIETLENIA ULICY, położonego przy ul. POŁUDNIOWA (dz. Nr 179/6, 179/25, 179/27), w miejscowości STAROWA GÓRA.

W dniu 27.11.2013 r. w Łodzi pomiędzy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddział Łódź-Miasto, z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony, reprezentowana przez:

..... Mariusz Stańczyk-Technik
zwaną w dalszej treści umowy „**PGE Dystrybucja S.A.**”,
adres do korespondencji **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto**, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.

a:
GMINA RZGÓW
PLAC 500-LECIA 22
95-030 RZGÓW
NIP:728-26-06-012
REGON:472057827

reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

1.
2.

zwanym dalej „**Podmiotem Przyłączanym**”,
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego, zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej, o mocy przyłączeniowej 2,00 kW, zgodnie z warunkami przyłączenia nr 5211311355 z dnia 22-08-2013, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.
2. Podmiot Przyłączany określa planowaną ilość pobieranej energii elektrycznej w wysokości 0,450 MW.h rocznie.
3. Strony ustalają miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu rozdzielczym na słupie linii nN ul. Centralna/Południowa, w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego.
4. Układ pomiarowo - rozliczeniowy będzie zainstalowany w złączu pomiarowym przy słupie linii nN ul. Centralna/Południowa.
5. Strony ustalają termin przyłączenia do dnia 30-08-2014.

§ 2

OBOWIĄZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiązuje się do:

- 1) realizacji przyłączenia instalacji Podmiotu Przyłączanego poprzez wykonanie zadań określonych w warunkach przyłączenia, do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia przyłączenia,
- 2) wystawienia faktury opłaty za przyłączenie po protokólnym odbiorze robót zrealizowanych zgodnie z pkt 1,
- 3) podania napięcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
- 4) dokonania odbioru końcowego robót i sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.
- 5) zakupu i zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego.

§ 3

OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZYŁĄCZANEGO

Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do:

- 1) zrealizowania własnym kosztem i staraniem zadań określonych w warunkach przyłączenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w terminie do dnia przyłączenia,
- 2) niezwłocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego do obiektu będącego przedmiotem przyłączenia,
- 3) zgłoszenia do dnia przyłączenia gotowości do wykonania przyłączenia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisane przez wykonawcę instalacji i Podmiot Przyłączany. Wzór ww. oświadczenia dostępny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A.,

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
dn. 16.11.14
Kazimierz Kurowski

- 4) zawarcia umowy obejmującej swoim zakresem świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej, najpóźniej w terminie 14 dni od daty określonej w § 1 ust. 5. W umowie zostaną przyjęte następujące czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godzin, łączny czas przerw planowanych w ciągu roku 35 godzin, łączny czas przerw nieplanowanych w ciągu roku 48 godzin. Podmiot Przyłączany może wskazać inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umów.
- 5) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z punktem poprzedzającym,
- 6) utrzymywania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń elektrycznych w nieruchomości/lokalu/budynku, do którego ma być dostarczana energia elektryczna, utrzymywania właściwych warunków użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia układu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratą,
- 7) nieodpłatnego udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomości w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, jak również do zapewnienia dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się na nieruchomości Podmiotu Przyłączanego w celu usunięcia awarii, kontroli, przeglądu, modernizacji, rozbudowy oraz dostępu do układu pomiarowo – rozliczeniowego.
- 8) nieodpłatnego udostępnienia miejsca w celu montażu układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz do pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem miejsca, w którym układ ten będzie zainstalowany.

§ 4

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE

1. Szacowana opłata za przyłączenie, której wysokość została wyliczona na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy „Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, wynosi netto 228,80 zł, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Ostateczne wyliczenie wysokości opłaty za przyłączenie nastąpi po wykonaniu robót, o których mowa w § 2 pkt 1, przy zastosowaniu opłat według „Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy.
3. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do wniesienia opłaty za przyłączenie, z uwzględnieniem ust. 2 jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze prac wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.
4. Opłata za przyłączenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

§ 5

KOORDYNACJA PRAC

Przedstawicielami stron upoważnionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz podejmowania ustaleń koordynacyjnych są:

Ze strony Podmiotu Przyłączanego

 nr tel.

Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
 Jacek Jaskuła
 nr tel. 42 675 10 28

§ 6

WARUNKI ROZWIĄZANIA I ODSZTĄPIENIA OD UMOWY

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przyłączanego, PGE Dystrybucja S.A. obciąży Podmiot Przyłączany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja S.A. w związku z realizacją niniejszej umowy. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do zwrotu ww. kosztów na podstawie noty obciążeniowej.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot Przyłączany zachowuje prawo do zwrotu opłaty za przyłączenie w całości.
4. PGE Dystrybucja S.A. przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:
 - a) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację inwestycji z przyczyn niezależnych od PGE Dystrybucja S.A.,
 - b) utraty przez Podmiot Przyłączany tytułu prawnego do nieruchomości,
 - c) niewywiązania się przez Podmiot Przyłączany z obowiązków wskazanych w § 3 umowy pomimo uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego terminu na ich realizację.

5. Przy odstąpieniu od umowy przez PGE Dystrybucja S.A. z przyczyn wskazanych w ust. 4 lit. b) i c) PGE Dystrybucja S.A. ma prawo obciążyć Podmiot Przyłączany równowartością faktycznie poniesionych kosztów na realizację niniejszej umowy.
6. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dostarczone za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

§ 7

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy, w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) Strony mogą naliczyć kary umowne w wysokości 0,05 % wartości wstępnej opłaty za przyłączenie brutto, za każdy dzień zwłoki powstałej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu określonego w § 1 ust. 5,
 - b) PGE Dystrybucja S.A. może naliczyć odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowej płatności wynikającej z faktury,
 - c) PGE Dystrybucja S.A. może zażądać zwrotu poniesionych kosztów na budowę urządzeń w przypadku niezawarcia umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji przez Podmiot Przyłączany w terminie określonym w § 3 pkt 4,
2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku, gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczególności:
 - a) niewywiązania się przez Podmiot Przyłączany z obowiązków określonych w § 3 niniejszej umowy,
 - b) niedostępności przez osoby trzecie nieruchomości, na których ma być realizowana budowa (rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,
 - c) wystąpienia siły wyższej - tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części,
 - d) braku niwelacji terenu do rzędnych docelowych, przez który została zaprojektowana sieć dystrybucyjna.

§ 8

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Okres obowiązywania niniejszej umowy wynosi: 12 miesięcy, powyżej terminu przyłączenia określonego w § 1 ust. 5.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Podmiot Przyłączany wyraża zgodę na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczególności podmiotom wykonującym prace projektowo – budowlane, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1 – Warunki przyłączenia nr 5211311355 z dnia 22-08-2013

Załącznik nr 2 – Kalkulacja wstępna opłaty za przyłączenie z dnia 22-08-2013

Podpisy stron umowy

Podmiot Przyłączany
(czytelny podpis)

BURMISTRZ

Jan Mielczarek
Jan Mielczarek

GMINA RZGÓW
PLAC 500-LECIA 22
95-030 R Z G Ó W
NIP 7282606012, R. 472057827

PGE Dystrybucja S.A.

Wydział Przyłączenia i Rozwoju
Dział Przyłączeń
Technik

Mariusz Stańczyk

ul. 1 Maja 11, 93-030 Rzgów, tel. 500-16-22
tel. 42 214 12 10, fax 4 214 12 07
NIP 723006857 Ksygn 000547027
e-mail: sekretariat@rzgow.pl

Wrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Starowa Góra – zachód i części wsi Stara Gadka zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr XXIX/240/2001 z dnia 24 października 2001 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 240, poz. 3684 z 2001 roku

Dotyczy; działek nr nr 154, 179/6, 179/25, 179/27 położonych we wsi **STAROWA GÓRA** rejon ul. Centralnej – ul. Południowej gm. RZGÓW (ozn. kol. żółtym). Skala 1:2000.

Rzgów, dnia 10 października 2013 roku

SURMISTRZ
Jan Mielczarek



GK.7230.2.9.2014

Rzgów, dnia 10.01.2014r.

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r . poz. 260) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r poz. 267) Burmistrz Rzgowa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.12.2013r., złożonego przez Zakład Usług Inwestycyjnych, Projektowanie i Nadzory, Kazimierz Kurowski, 95-041 Gałkówki, ul. Główna 33A, Zielona Góra, w imieniu inwestora Gminy Rzgów w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację latarni oświetleniowych i linii kablowej 1,0 kV w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej o nr 106513E ulicy Południowej (dz. nr 179/6, 179/25 i 179/27) oraz w ciągu drogi powiatowej o nr 2941E ulicy Centralnej (dz. nr 154) w miejscowości Starowa Góra

ZEZWAŁAM

na lokalizację latarni oświetleniowych i linii kablowej 1,0 kV w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej o nr 106513E ulicy Południowej (dz. nr 179/6, 179/25 i 179/27) oraz w ciągu drogi powiatowej o nr 2941E ulicy Centralnej (dz. nr 154) w miejscowości Starowa Góra, na niżej podanych warunkach:

1. Usytuowanie linii kablowej i latarni zgodnie z załączoną mapą.
2. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do tut. Urzędu zgodnie z art.40 ust.1,ust.2 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r . poz. 260) przedkładając zatwierdzony przez Referat Gospodarki Komunalnej projekt organizacji ruchu na czas budowy linii kablowej i latarni oświetleniowych.

UZASADNIENIE

W oparciu o art.107 §4 K.p.a odstąpiono od uzasadnienia decyzji bowiem uwzględnia ona w całości żądania strony.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

OPLATA SKARBOWA

Zwolniono z opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej – zgodnie z cz. III p.44 kolumny IV p.9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1282).

Otrzymują:

1. Zakład Usług Inwestycyjnych, Projektowanie i Nadzory, Kazimierz Kurowski,
95-041 Gałkówki, ul. Główna 33A, Zielona Góra,
2. a.a

BURMISTRZ
Jan Mielczarek
Jan Mielczarek

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
dn. *10.01.2014*
Kazimierz Kurowski

STAROSTA POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
90-002 Łódź, ul. Tuwima 28
tel. 042 632-9828

OPINIA NR 1333/2013

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia lokalizację obiektu:

Przedmiot opinii :

OŚWIETLENIE ULICY

Lokalizacja obiektu : Starowa Góra ul. Południowa dz. 154 , 179/6 , 179/25 , 179/27 gm. Rzgów

Autor opracowania: inż. KAZIMIERZ KUROWSKI

Inwestor :

GMINA RZGÓW

95-030 RZGÓW
PLAC 500 LECIA 22

Data wpływu do zespołu: 2013-12-17

1. Podstawa prawna opinii :

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1, art.28 ust. 1 (Dz.U. z 2005r. nr 240 poz.2027 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 poz.455), Zarządzenie nr 27/2001 z dnia 14 listopada 2001 roku Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia:

- W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzić sposobem ręcznym z zabezpieczeniem.
- PSG Sp. z o.o. Zł.: Prace ziemne w rejonie skrzyżowań i zblżeń do gazu prowadzić ręcznie. Rozpoczęcie prac zgłosić do RDG - Pabianice. / R. Glinkowski /

Z up. Starosty
DYREKTOR POGGIK

Bartos
Andrzej Bartos

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
dn. *11.01.14*
Kazimierz Kurowski

**STAROSTA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
90-002 ŁÓDŹ, ul. Tuwima 28, tel. 632-98-28**

Na podstawie art. 28, ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 1066 i nr 120, poz. 1266) Uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

oświetlenia ulicy Starowa Góra ul. Podudniowa
ob. 15kL 179/6, 179/25, 179/27 gm. Rogoź

Usytuowanie usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji. Wytyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu podlega wykonaniu prac geodezyjnych. W razie potrzeby realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzbrojeniem projektów inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów wykonanych przez projektanta w ramach architektomiczno-budowlanej

mapy, która powinna projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowywać ważność przez okres 3 lat od dnia podpisania umowy o wykonanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie tracą ważność DVK75; l=6,0m (Dz.U. nr 38, poz. 485).


Uwagi:

1. W lat...
mocow...
2. Stupy
3. Stupy
4. Wnęki
jednym
o II kl...
5. Przy s...
odcinku
około
6. Nie op...
7. Wykop...
istnie...
odcink...
przek...
8. Jako u...
pod ka...
40x5mm

DVK75; l=5,0m

1333 / 2013
sygn. opinii
10. 01. 2014

Z up. Starosty
DIREKTOR PODGİK
Andrzej Baltos

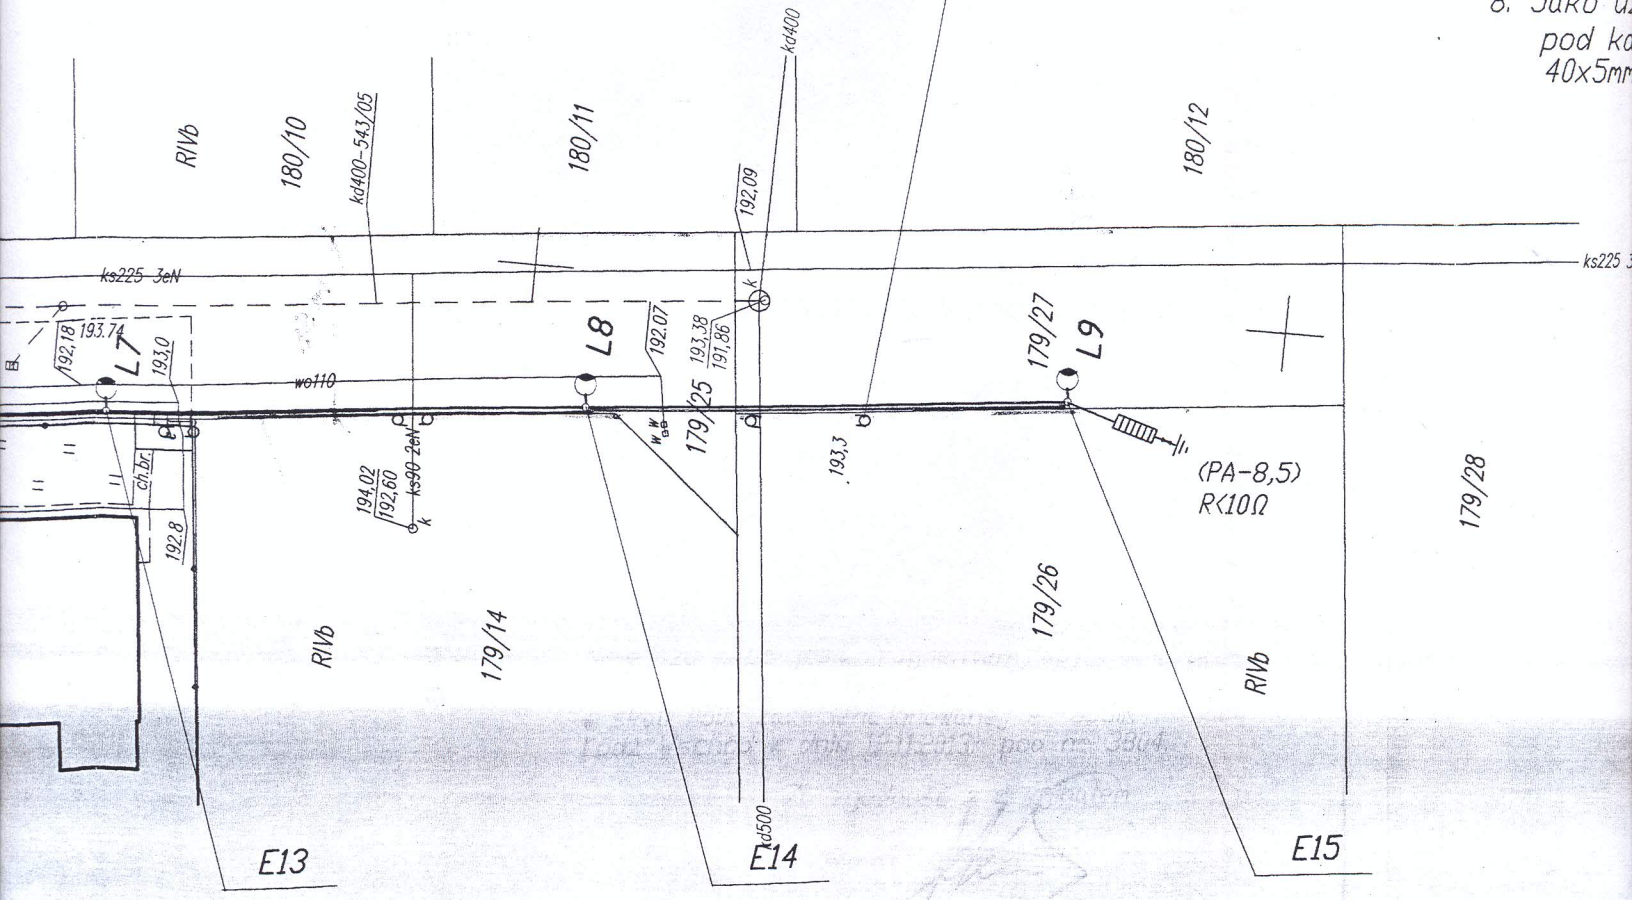



PGE Dystrybucja SA
Oddział Łódź-Miasto
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58
Centrum Zgłoszeniowe (+48 42) 675 10 00
fax (+48 42) 675 10 60
kontakt@lodz.pgedystrybucja.pl

Łódź, 09.01.2014r.
L.dz. RZ/Z1/AP/p29238/w510/2014

ZUIPiN
Kazimierz Kurowski
ul. Główna 33A
95-041 Zielona Góra

Szanowni Państwo,


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, Wydział Gospodarki Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Łódź uzgadnia projekt budowlany w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia zasilania w energię elektryczną odbioru – Oświetlenie Ulicy Południowej w Starowej Górze z następującymi uwagami:

1. Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić harmonogram wykonywanych prac do Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Łódź.
2. Pomiar energii elektrycznej uzgodniono.
3. Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma. Za poprawność rozwiązania oraz zgodność z przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Z poważaniem

Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Dział Sieciowy Łódź
Kierownik Działu
Andrzej Marczyk

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
dn. 16.01.14
Kazimierz Kurowski

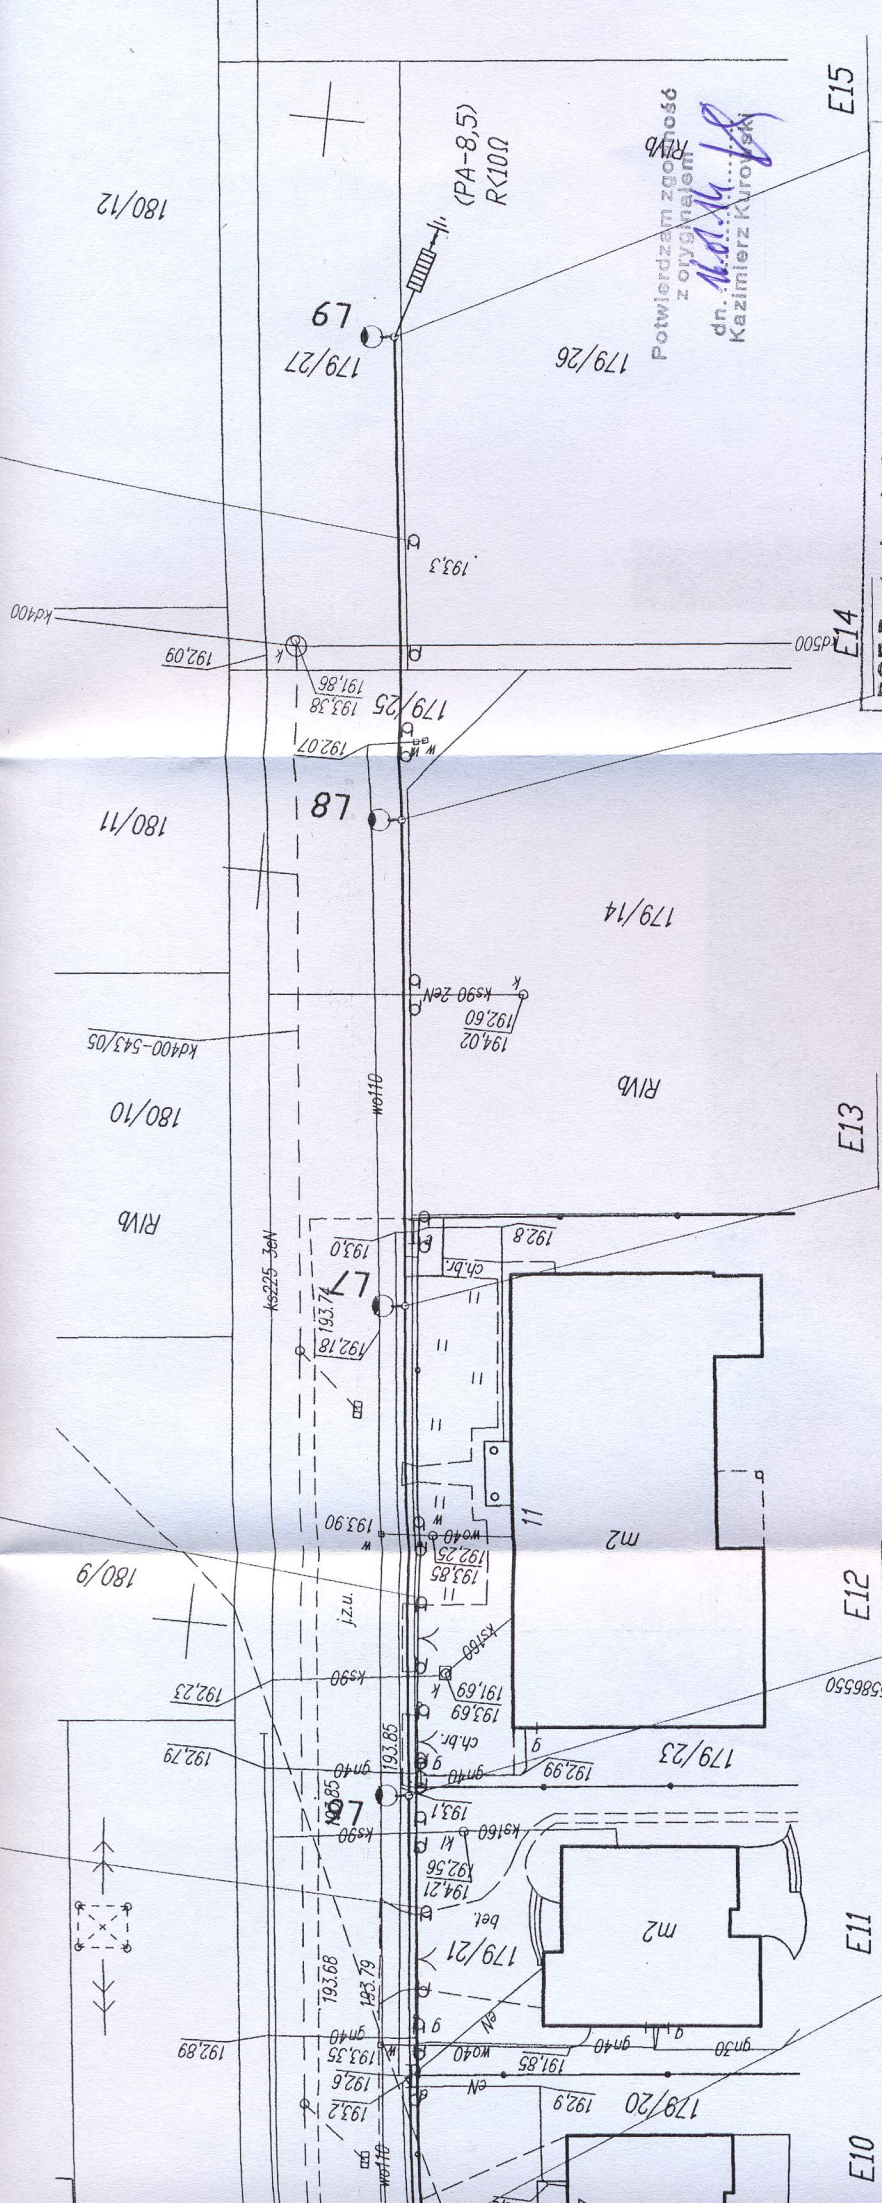

E15

E14

E13

E12

E11

E10

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto
ul. Tuwima 56, 90-024 Łódź
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MASYNAMI SIECIOWYM
DZIAŁ SIECIOWY ŁÓDZ

Potwierdzam zgodność
z otygnaleniem
dn. 14.11.2010
Kazimierz Kurovski

Uzgodnienie / Opinię ~~to~~ / projektu / ~~konsepcji~~ *
określono ~~bez~~ uwag *

w piśmie nr ~~5234/101/2010/22322/1010101010~~ *
które powinno stanowić integralną
część projektu / ~~konsepcji~~ *

Prawa osób trzecich muszą być zachowane.

Wydział Zarządzania Maszynami Sieciowymi
Dział Sieciowy Łódź
Kazimierz Kurovski / podpis
Andrzej Marozak

* Niepotrzebnie skreślić

Uzgodniono: 08.04.2014
Wydział Geodezji i Kartografii
Specjalista
Stanisław Czarnacki

Mapa d/c projektowych została wykonana
bez ustalenia obciążeń słupkami gruntowymi

UWAGA!

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji.
Wynika to z zaszczytliwych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.
(Ustawa: Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. Nr 100/2000 pozycja 1086 z późn. zmianami)

dalszego przebiegu

dnia 29.10.2013r.