


Zasyпка przewodów w pasach drogowych i cięgach komunikacyjnych

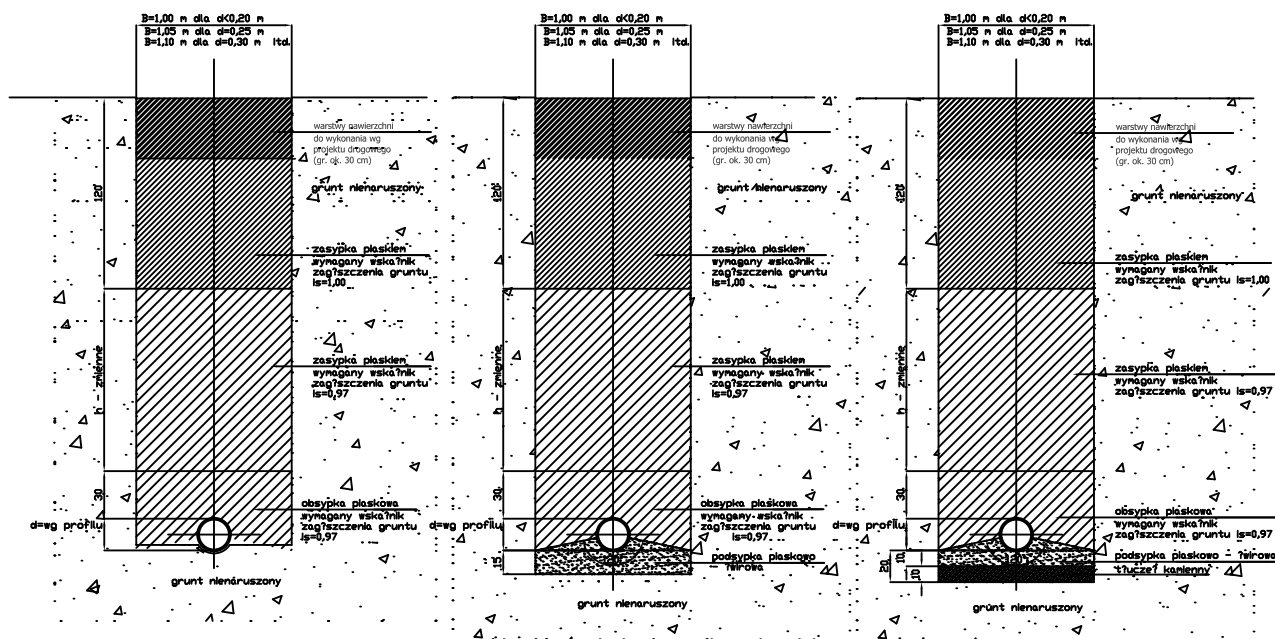

podłoże naturalne stosować na odcinkach bez występowania wody gruntowej

podłoże wzmocnione stosować na odcinkach przy występowaniu wody gruntowej

Uwaga: poza pasami drogowymi wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu zsyпки 0,90.

Przedmiot opracow.	Sieć wodociągowa z przyłączeni		
Przedmiot opracow.	Szczegół ułożenia rurocięgu w wykopie		
Miejscowość	Kalino dz. 279, 280 gm. Rzgów, Przypusta dz. 148 gmina Bródzice		
Skala	-	Data opracow.	VI 2008
Nr rysunku/strony	9 /	Projektant	